Ne pas utiliser le module encastrable 10A (réf 40055) sous peine d'endommager la carte électronique

Pilotage du ballon thermodynamique

DAIKIN Altherma

avec un module à contact sec 16A (réf. 40053)

Utilisation du module à contact sec 16A (réf.40053)

1. Associer au préalable le module encastrable à moins d'un mètre de la box COMWATT en alimentant les bornes L et N.
2. Câbler ensuite le module encastrable suivant le schéma ci-dessous.
3. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.

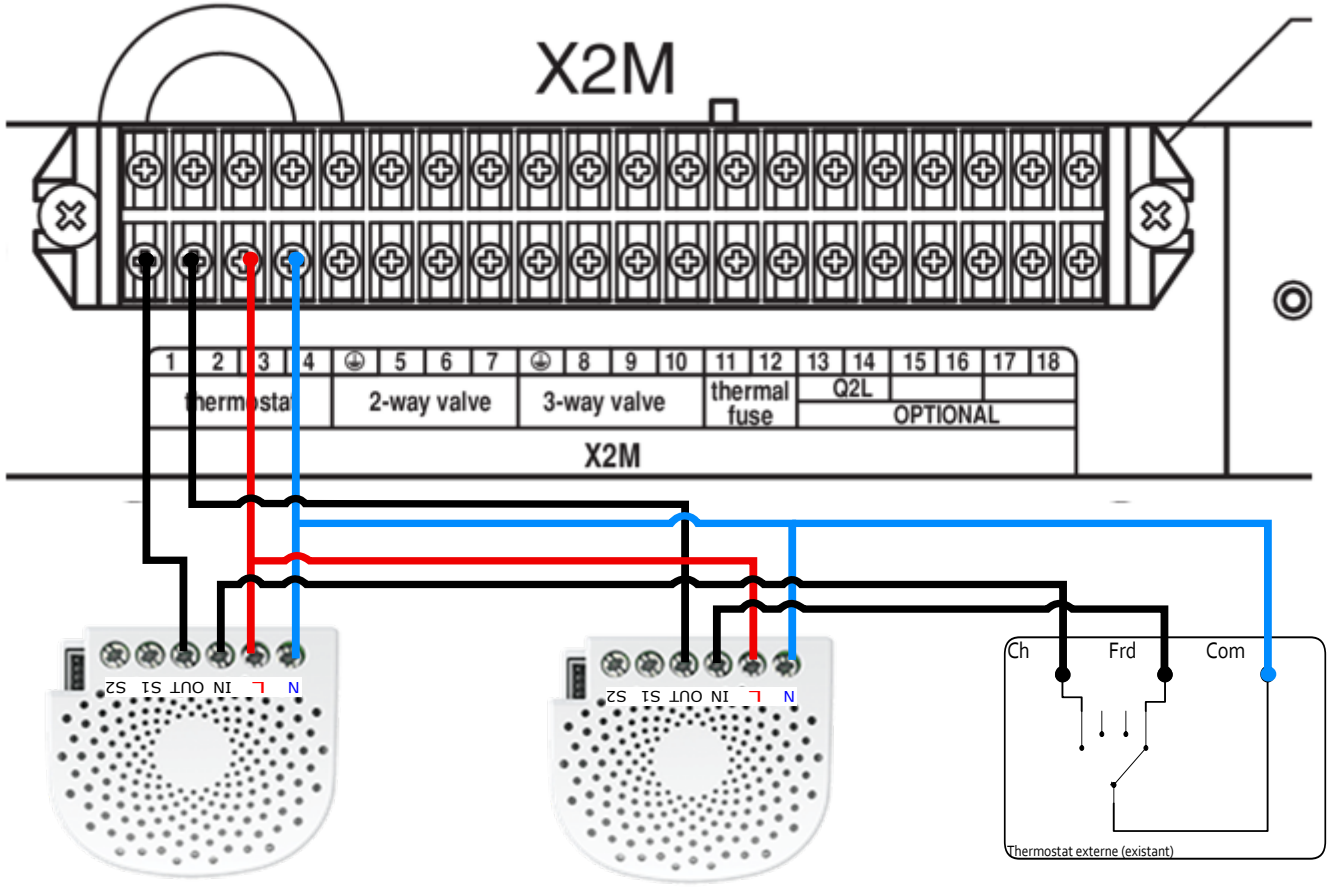

COMWATT
l'énergie digitale